


Z SZAFKI GAZOWEJ (13) Z OZAWDROWANIEM (9,7,5)
DO GAZU PROPAN

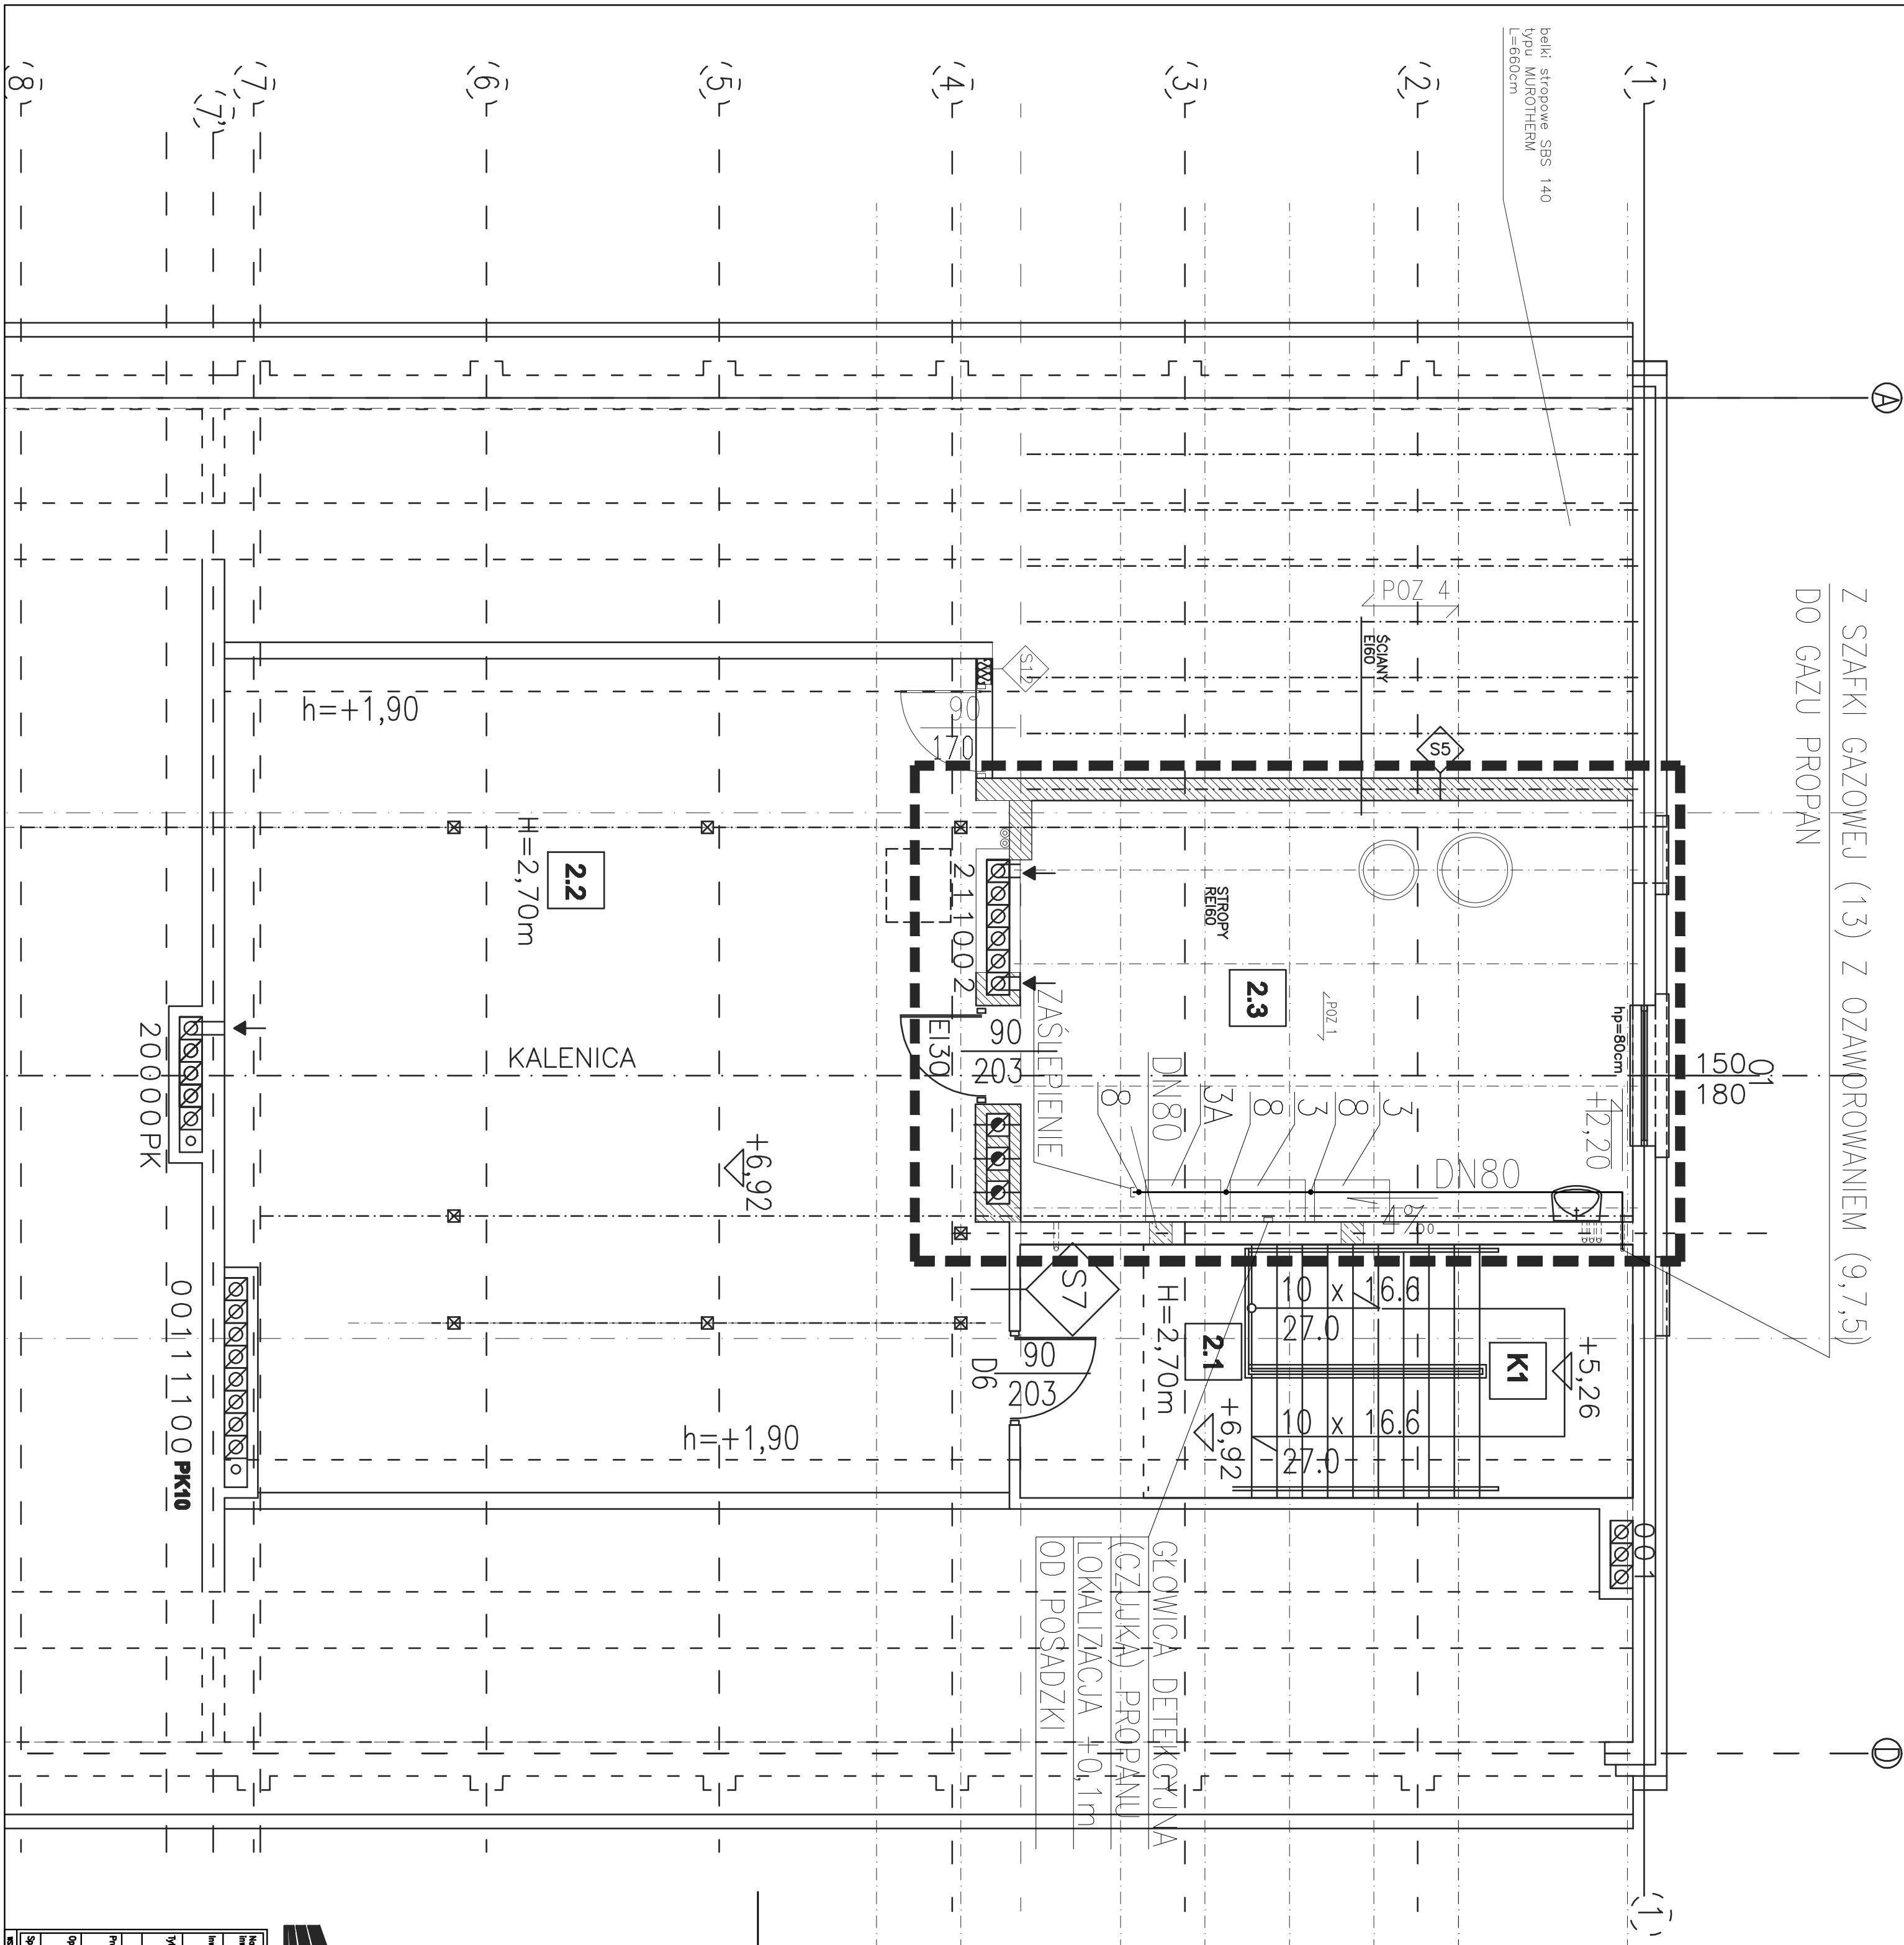

LEGENDA
- instalacja wewnętrzna propanu

UWAGI
1. Oznaczenia zgodne ze schematem technologicznym - Rys. GP-02

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PODDASZA:			
NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. (M2)
2.1	KLATKA SCHODOWA	WYKL. PCV	5,65
2.2	STRYCH	CEADZ CEM.	65,70
2.3	KOTŁOWNIA	CEADZ CEM.	27,90
RAZEM:			99,25m ²



P E R S P E K T I V A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A S . C .
30-109 KRAKÓW UL. SĄWATORSKA 14/102 TEL. 012-426-06-16
E-MAIL: BIURO@PERSPEKTIVA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKTIVA-KRAKOW.PL
ODDZIAŁ: 01-851 POZNAN UL. ZIELONA 8 TEL./FAX. 061-851-50-10

Nazwa i adres inwestycji		Data	
PROJEKT KOTŁOWNI W CZ. DYDAKTYCZNEJ W BUD. HALLI SPORT. W MIEŚCISKU, POW. WĄGROWIEC, dz nr 1037/2.		01.2010R.	
Inwestor:		Strona:	
URZĄD GMINY		INSTALACJA	
P.L. POMIANKÓW WILKP 13, 62-920 MIEŚCISKO		Rysunek	
Instalacja wewnętrzna propanu		Rysunek	
Rzut kotłowni		Rysunek	
Inicjator instalacji		Skala:	
Rzut kotłowni		1:50	
Opis:		Wskaz:	
Rzut kotłowni		Rysunek	
Sygnatura:		GP-05	
mgr inż. WŁADYSLAWA SZCZEPAN		26/01/07	